

Étude des variations rapides de tension pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA

Identification : Enedis-PRO-RES_12E

Version : 4

Nb. de pages : 15

Version	Date d'application	Nature de la modification	Annule et remplace
1	18/05/2005	Création	
2	18/09/2006	Changement d'identité visuelle	
3	01/03/2008	Prise en compte de l'identité visuelle d'ERDF	NOP-RES_22E
4	15/02/2017	Prise en compte de la nouvelle dénomination sociale d'Enedis	ERDF-PRO-RES_12E

Résumé / Avertissement

Ce document décrit les études des variations rapides de tension qui sont menées pour le raccordement d'une production décentralisée en HTA.

SOMMAIRE

1. Objet de l'étude.....	3
2. A-coup de tension à l'enclenchement des transformateurs.....	3
2.1. Introduction	3
2.2. Objet de l'étude.....	3
2.3. Critère de déclenchement de l'étude	3
2.4. Hypothèses.....	4
2.4.1. Réseau	4
2.4.2. Transformateurs	5
2.5. Méthode.....	5
2.6. Détermination de la solution de raccordement.....	5
3. Papillotement (ou flicker)	6
3.1. Objet de l'étude.....	6
3.2. Définitions	6
3.3. Hypothèses.....	7
3.3.1. Réseau	7
3.3.2. Données d'entrée	7
3.3.3. Seuils applicables.....	7
3.3.3.1. Limites d'émission en Pst	8
3.3.3.2. Limites d'émission en Plt	9
3.3.4. Méthode.....	9
3.3.4.1. Plt en fonctionnement établi.....	10
3.3.4.2. Pst et du Plt lors des opérations de couplage.....	11
3.4. Détermination de la solution de raccordement.....	12
3.4.1. Variations rapides en fonctionnement établi - Étude du Pst et du Plt en fonctionnement établi	12
3.4.1.1. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA non spécialisé	12
3.4.1.2. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé pour des raisons de flicker	12
3.4.2. Variations rapides lors des opérations de couplage - Étude du Pst lors des opérations de couplage	13
3.4.2.1. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA non spécialisé	13
Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé pour des raisons de fluctuations rapides de tension ..	13
3.4.3. Variations rapides lors des opérations de couplage - Etude du Plt lors des opérations de couplage	14
3.4.3.1. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA non spécialisé	14
3.4.3.2. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé pour des raisons de fluctuations rapides de tension	15

1. Objet de l'étude

Vérifier que le raccordement du Site n'entraîne pas un niveau inacceptable de variations rapides de tension. Pour cela, on s'assure que :

- l'à-coup de tension à l'enclenchement des transformateurs du Site ne dépasse pas 5% au Point de Livraison des Installations pour lesquelles les transformateurs d'évacuation des machines de production sont magnétisés par le Réseau Public de Distribution,
- pour l'Installation de Production à l'intérieur de laquelle est raccordé un ou plusieurs aérogénérateurs, les fluctuations de puissance n'entraînent pas un dépassement des limites individuelles d'émission en terme de flicker.

2. A-coup de tension à l'enclenchement des transformateurs

2.1. Introduction

La mise sous tension d'un transformateur de puissance par le réseau provoque un à-coup de tension.

2.2. Objet de l'étude

Vérifier l'impact de la mise sous tension des transformateurs éleveurs des génératrices et/ou d'alimentation des charges du client producteur.

2.3. Critère de déclenchement de l'étude

Pour tout type de producteur, la **puissance de base S_b** est définie comme la somme ΣS_n , des S_n du plus gros groupe de transformateurs HTA/BT de l'Installation mis simultanément sous tension par le réseau. Ces transformateurs sont les transformateur(s) élévateur(s) de groupe(s) de production.

La puissance de l'ensemble de ces transformateurs éleveurs sera égale à :

- S_{ntrG} , puissance nominale du plus gros transformateur élévateur des groupes, si la mise sous tension des transformateurs suite à découplage ou mise hors tension de l'Installation est échelonnée (un à un deux par deux,..... et dans la limite du 8IB de la protection C 13-100),
- [nombre de groupes x S_{ntrG}], si la mise sous tension des transformateurs est simultanée par fermeture du disjoncteur général,
- 0, si les transformateurs sont directement mis sous tension par les groupes. Il n'y a donc pas d'étude d'à-coups à réaliser.

Le **courant d'enclenchement I_e** est le courant d'enclenchement crête (valeur instantanée maximale) le plus élevé parmi les transformateurs utilisés pour le calcul de la puissance de base S_b . Le courant d'enclenchement I_e est rapporté au courant nominal crête (courant nominal efficace x $\sqrt{2}$) du transformateur concerné.

R, **X** et **S_{cc}** sont respectivement la résistance amont, la réactance amont et la puissance de court-circuit amont au point de raccordement de l'Installation. Ces valeurs sont à calculer pour une puissance de court-circuit HTB minimum.

L'étude est à réaliser si la puissance de base S_b (MVA) est supérieure à la valeur indiquée dans les tableaux 1 et 2 ci-dessous et/ou calculée par interpolation linéaire sur les trois grandeurs d'entrée : courant d'enclenchement, niveau de Pcc au PdL et angle de l'impédance du réseau au PdL des tableaux suivants.

Ces tableaux à double entrée donnent la puissance S_b à ne pas dépasser pour obtenir une probabilité suffisante d'à-coup de tension inférieure à 5% :

- le tableau n°1 est établi pour un courant d'enclenchement de $7I_n$ crête,
- le tableau n°2 est établi pour un courant d'enclenchement de $11I_n$ crête.

Les tableaux sont définis comme suit :

- entrée horizontale : $\text{Arctg}(X/R) = 30, 50, 70, 85^\circ$,
- entrée verticale : Pcc = 40, 60, 100, 150, 200 MVA.

Arctg (X/R) Pcc	30 °	50 °	70 °	85 °
40 MVA	5,7	2,5	1,3	0,9
60 MVA	8,2	3,8	1,9	1,6
100 MVA	14,5	5,7	3,1	2,5
150 MVA	>19,5	8,8	5	3,8
200 MVA	>19,5	12,6	6,9	5,7

Tableau 1 : seuils de puissance de base S_b (MVA) pour un courant d'enclenchement le égal à $7 I_n$ crête


Arctg (X/R) Pcc	30 °	50 °	70 °	85 °
40 MVA	3,8	1,9	0,9	0,7
60 MVA	5	2,5	1,3	0,9
100 MVA	7,6	3,8	2,5	1,9
150 MVA	13,9	6,3	3,1	2,5
200 MVA	17,6	8,2	4,4	3,8

Tableau 2 : seuils de puissance de base S_b (MVA) pour un courant d'enclenchement égal à $11 I_n$ crête

2.4. Hypothèses

2.4.1. Réseau

L'outil permet de simuler la mise sous tension d'un ou plusieurs transformateurs sur un réseau modélisé comme ci-dessous :

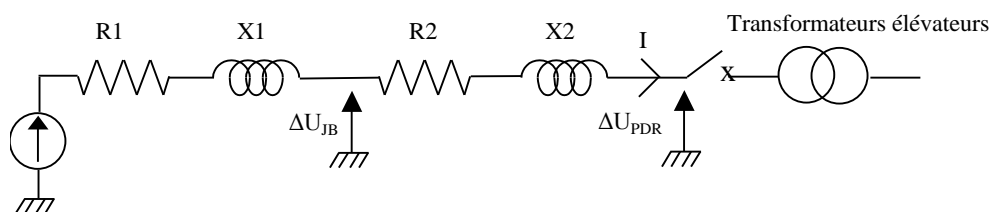

Le réseau électrique équivalent comprend :

- une source de tension de tension parfaite (constante en amplitude et fréquence),
- R1, X1 représentant le réseau en amont du jeu de barres HTA du Poste Source,
- R2, X2 représentant l'impédance de liaison entre le jeu de barres du poste et le point de raccordement de l'Installation,
- les transformateurs élévateurs.

2.4.2. Transformateurs

Les données nécessaires à l'étude sont :

- puissance nominale (kVA),
- tension primaire (kV),
- tension secondaire (kV),
- tension de court circuit (%),
- courant d'enclenchement - I enclenchement crête / I nominal crête (p.u),
- courant à vide (%In),
- pertes à vide (kW),
- pertes au courant nominal (kW).

2.5. Méthode

La vérification du critère de déclenchement de l'étude signifie que la probabilité d'un à-coup de tension supérieur à 5% lors de la mise sous tension du(des) transformateur(s) de l'Installation est élevée. Une évaluation précise par simulation des courants d'enclenchement et de l'à-coup de tension est donc nécessaire.

2.6. Détermination de la solution de raccordement

- si $\Delta U/U$ au PdL $\leq 5\%$: le raccordement est possible en l'état ;
- si $\Delta U/U$ au PdL $> 5\%$:
 - le raccordement n'est pas satisfaisant. On ramène le $\Delta U/U$ au PdL à une valeur inférieure à 5% en proposant, par ordre de priorité décroissante :
 - la réalisation de l'enclenchement séquentiel des transformateurs (si mise sous tension simultanée),
 - la réalisation de la mise sous tension des transformateurs par les machines (impossible avec des génératrices de type asynchrone),
 - la réduction du Id/In des transformateurs,
 - installation d'un dispositif limiteur de courant.

3. Papillotement (ou flicker)

3.1. Objet de l'étude

Vérifier que les fluctuations de puissance d'un Site comportant des aérogénérateurs à raccorder au Réseau Public de Distribution n'entraînent pas un niveau d'émission inacceptable en terme de papillotement (ou flicker).

Dans le cas du raccordement d'un nouveau Site éolien, les fluctuations prises en compte sont :

- d'une part, les variations de puissance produite ou consommée à cause des variations rapides du vent, du gradient de vent et de l'impact aérodynamique du mât ;
- d'autre part, les variations de puissance produite ou consommée lors des opérations de démarrage, montée en puissance et arrêt des Installations de Production à cause des variations lentes du vent.

Cette vérification est fondée :

- d'une part, sur les engagements contractuels d'Enedis de délivrer aux utilisateurs du Réseau Public de Distribution une tension relative à la norme NF EN 50 160 « caractéristiques de la tension fournie par les Réseaux Publics de Distribution » (cette norme indique une limitation en matière de niveau de flicker) ;
- d'autre part, sur l'obligation des producteurs de se conformer à l'arrêté du 17 mars 2003 « relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au Réseau Public de Distribution d'une Installation de Production d'énergie électrique » en matière d'émission de perturbations (ces arrêtés indiquent notamment des niveaux d'émission de base en terme de flicker).

3.2. Définitions

- classification des variations rapides ;

Les variations rapides de tension engendrées par les fermes éoliennes ont des origines différentes et sont classées en deux catégories :

- le papillotement en fonctionnement établi « continuous opération » (type 1) : ce sont les variations rapides de tension engendrées en fonctionnement établi, elles sont dues aux variations de la puissance produite par les aérogénérateurs en raison des fluctuations du vent, du gradient de vent et de leur aérodynamisme ;
- le papillotement lors des opérations de couplage « switching opérations » (type 2) : ce sont les variations de tension engendrées lors des opérations de couplage / découplage, elles sont consécutives aux variations de vent. Ces variations sont dues aux brusques variations de puissance active et réactive qui apparaissent lors de la magnétisation des machines, de l'enclenchement / déclenchement de gradins de condensateurs, de la montée / baisse de charge des machines ;

- indicateurs du niveau de flicker.

Les indicateurs de la sévérité du flicker sont d'une part, le Pst, flicker à court terme quantifié sur 10 mn et d'autre part, le Plt, flicker à long terme quantifié sur 120 mn.

Le « Plt en fonctionnement établi » indique la sévérité du phénomène de flicker en fonctionnement établi décrit au paragraphe précédent.

Le « Pst et le Plt lors des opérations de couplage » indiquent la sévérité du phénomène de flicker lors des opérations de couplage décrit au paragraphe précédent.

3.3. Hypothèses

3.3.1. Réseau

Le réseau HTB est modélisé par une source de tension en série avec une impédance représentative de la puissance de court-circuit minimum fournie par le réseau HTB au jeu de barres HTB du transformateur HTB/HTA du producteur étudié.

La tension de court-circuit du transformateur HTB/HTA du producteur étudié est prise à sa valeur nominale spécifiée. La détermination de la solution de raccordement est réalisée à partir d'une hypothèse de schéma normal HTA et Poste Source.

3.3.2. Données d'entrée

Fiches de Collecte :

- les caractéristiques électriques (P_n , $\cos(\varphi)$, S_n),
- le rapport d'essais des aérogénérateurs réalisé conformément à la norme CEI 61400-21. Ces données permettent de mener un calcul précis de la contribution à la sévérité du flicker qui s'exprime en Pst et Plt,
- à défaut, le rapport d'essais des aérogénérateurs réalisé conformément à la recommandation allemande VWEW¹ et/ou des informations et données de substitution.

3.3.3. Seuils applicables

Les limites doivent permettre d'allouer à chaque Installation un niveau individuel de perturbation permettant le respect des niveaux de planification pour l'ensemble des Points de Livraison ou points communs de couplage situés sur le réseau HTA et l'utilisation de l'entière capacité de desserte des Postes Sources de distribution.

Les limites d'émission sont établies conformément à l'arrêté du 17 mars 2003 et selon le stade 2 du rapport technique CEI 61000-3-7 « Evaluation des limites d'émission des charges fluctuantes sur les réseaux MT et HT - Publication fondamentale en CEM » dans le cadre des hypothèses énoncées ci-après.

Remarque : il faut s'assurer que la Pcc au PdL du Site est supérieure à 40 MVA (cf arrêtés du 17 mars 2003). Si ce n'est pas le cas, les limites d'émission à prendre en compte sont celles indiquées aux paragraphes c1) et c2) et multipliées par $\frac{40(MVA)}{P_{ccPDL}}$. Il faut alors voir les conséquences possibles pour les utilisateurs du réseau et lever éventuellement cette contrainte générée par une Pcc trop faible au PdL.

Les limites suivantes sont à appliquer dans le cas des Postes Sources n'alimentant pas déjà une Installation identifiée comme participant de façon notable au flicker.

Ces seuils de partage pris en compte dans la suite sont tels que :


- la somme des puissances souscrites des clients consommateurs HTA raccordés (ou dont le raccordement est décidé) au même transformateur HTB/HTA et susceptibles d'être perturbateurs simultanément en matière de flicker n'excède pas 11 MW si le transformateur HTB/HTA est raccordé en 63 ou 90 kV et 21 MW si le transformateur HTB/HTA est raccordé en 225 kV,
- la somme des puissances des Installations de Production HTA raccordées au même transformateur HTB/HTA n'excède pas 43 MW si le transformateur HTB/HTA est raccordé en 63 ou 90 kV et 84 MW si le transformateur HTB/HTA est raccordé en 225 kV.

¹ Recommandation allemande: "Eigenerzeugungsanlagen am mittelspannungnetz" 2. Ausgabe 1998 VWEW

Chaque Site perturbateur peut bénéficier des niveaux d'émission de base de 0,35 pour le Pst et de 0,25 pour le Plt, les charges significatives ont une limitation de leur émission croissante avec la puissance souscrite des utilisateurs jusqu'à une limite de 12 MW.


En conséquence pour les études de raccordement des Sites perturbateurs (dont les Sites de production éolienne), il faut respecter les limites d'émission indiquées ci-après selon la puissance de l'Installation et la nature du Poste Source HTB/HTA de raccordement envisagé.

3.3.3.1. Limites d'émission en Pst

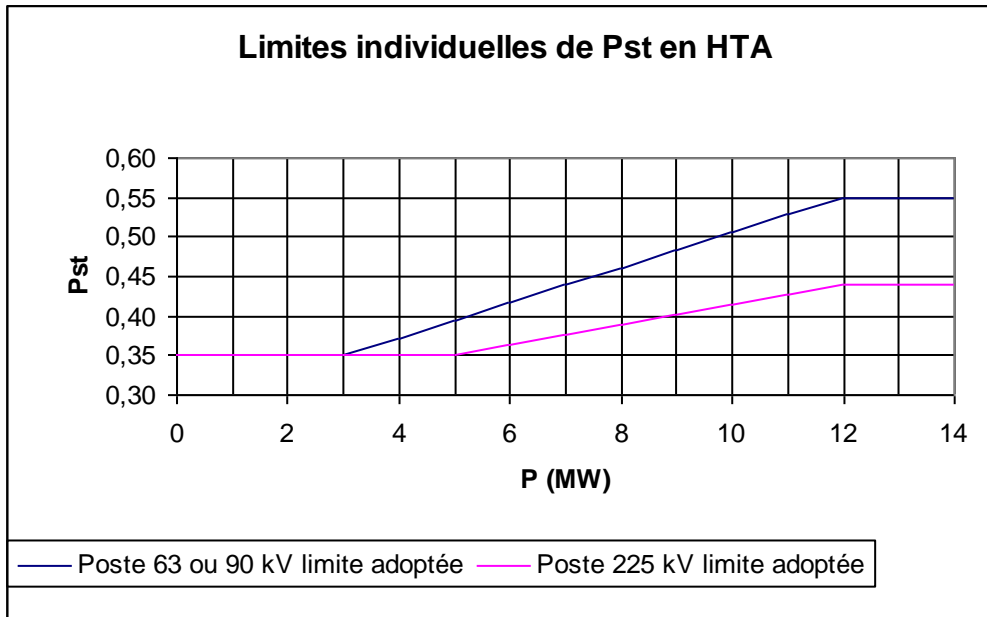

PSite (MW)	Poste 63 ou 90 kV	Poste 225 kV
0 à 3	0,35	0,35
4	0,37	0,35
5	0,39	0,35
6	0,42	0,36
7	0,44	0,38
8	0,46	0,39
9	0,48	0,40
10	0,51	0,41
11	0,53	0,43
12	0,55	0,44
> 12	0,55	0,44

3.3.3.2. Limites d'émission en Plt

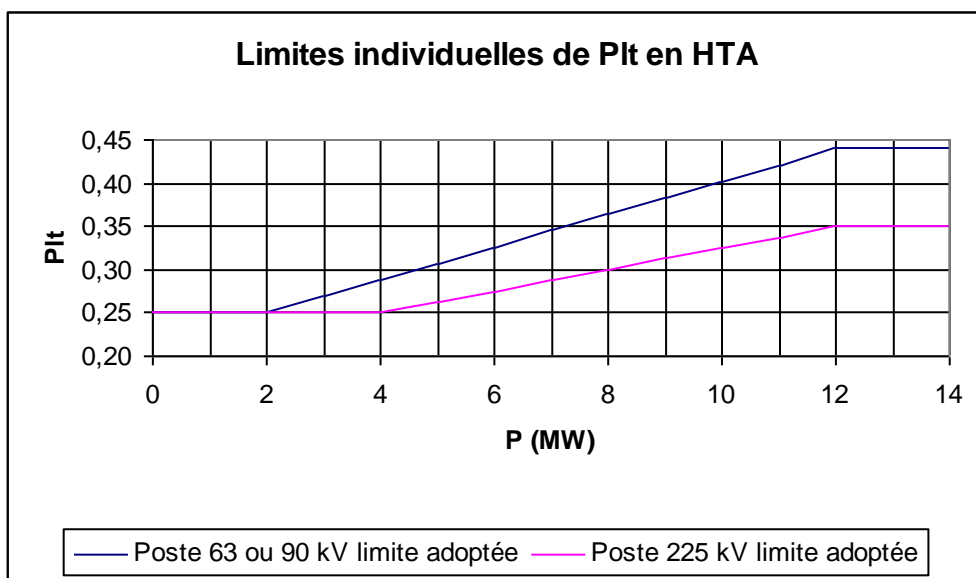

PSite (MW)	Poste 63 ou 90 kV	Poste 225 kV
0 à 2	0,25	0,25
3	0,27	0,25
4	0,29	0,25
5	0,31	0,26
6	0,33	0,28
7	0,35	0,29
8	0,36	0,30
9	0,38	0,31
10	0,40	0,33
11	0,42	0,34
12	0,44	0,35
> 12	0,44	0,35

3.3.4. Méthode

L'étude de raccordement a pour objet de vérifier si les contributions individuelles sont respectées au Point de Livraison, avec éventuellement la possibilité d'introduire un point commun de couplage. Pratiquement, on vérifie que la contribution individuelle de la ferme éolienne au flicker à son Point de Livraison ou éventuellement au point commun de couplage (et par définition en tout point situé en amont de celui-ci) ne dépasse pas les niveaux limites de la contribution allouée au Site.

Le respect de ces niveaux doit normalement garantir que le niveau global de flicker de l'ensemble des utilisateurs du réseau HTA (dont les fermes éoliennes) ajouté au flicker provenant de la HTB n'excède pas le niveau de compatibilité en tout point situé entre le jeu de barres HTA du Poste Source et les Points de Livraison des utilisateurs ou les points communs de couplage des utilisateurs perturbateurs.

A chaque fois, trois calculs de flicker sont réalisés :

- Plt en fonctionnement établi (en effet pour le flicker en fonctionnement établi, $Plt = Pst$),
- Pst lors des opérations de couplage,
- Plt lors des opérations de couplage.

3.3.4.1. Plt en fonctionnement établi

- si le test des aérogénérateurs a été réalisé et le rapport écrit selon la norme CEI 61 400-21, le coefficient de flicker en régime permanent « $c(\Psi_k, Va)$ » est connu pour 4 angles Ψ_k d'impédance du réseau (30, 50, 70, 85°) et pour 4 vitesses moyennes annuelles de vent (6m/s, 7,5m/s, 8,5m/s, 10m/s). On évalue alors le Plt en fonctionnement établi selon la norme CEI 61 400-21 ;
- si le test des aérogénérateurs a été réalisé selon la recommandation allemande VWEW, le coefficient de flicker en fonctionnement établi " c " est connu pour une seule vitesse moyenne annuelle de vent et pour une ou plusieurs valeurs Ψ_k d'angle d'impédance de réseau. La valeur de l'angle de fonctionnement φ_r de la machine qu'il faut adopter pour le calcul est précisée. On évalue alors le Plt en fonctionnement établi selon la recommandation allemande VWEW ;
- si le producteur n'a pas fourni de fiche de test selon la norme CEI ou la recommandation allemande VWEW, le Plt en fonctionnement établi est calculé selon la norme CEI 61400-21 avec des valeurs types de coefficients « c » données pour les familles 2 à 6. Les résultats de l'étude de raccordement sont valables sous réserve de l'Installation par le producteur d'aérogénérateurs ayant un coefficient de flicker normalisé inférieur aux valeurs types. Ce point est précisé dans la Convention de Raccordement.

Valeurs types des coefficients « c »

On donne les valeurs de coefficients types pour les familles 2 à 6 et 4 angles Ψ_k d'impédance du réseau (30, 50, 70, 85). Pour la famille 2, les valeurs sont différentes suivant le type de régulation des pales :

- pitch : pas variable des pales,
- stall : régulation naturelle par la forme des pales.

Famille 2

Régulation	$\Psi_k = 30^\circ$ [25 ; 40]	$\Psi_k = 50^\circ$ [40 ; 60]	$\Psi_k = 70^\circ$ [60 ; 77]	$\Psi_k = 85^\circ$ [77 ; 90]
Pitch	48	36	18	30
Stall	32	24	12	20

Famille 3

	$\Psi_k = 30^\circ$ [25 ; 40]	$\Psi_k = 50^\circ$ [40 ; 60]	$\Psi_k = 70^\circ$ [60 ; 77]	$\Psi_k = 85^\circ$ [77 ; 90]
C	21	14	10	12

Famille 4

	$\Psi_k = 30^\circ$ [25 ; 40]	$\Psi_k = 50^\circ$ [40 ; 60]	$\Psi_k = 70^\circ$ [60 ; 77]	$\Psi_k = 85^\circ$ [77 ; 90]
C	12	14	17	18

Famille 5

	$\Psi_k = 30^\circ$ [25 ; 40]	$\Psi_k = 50^\circ$ [40 ; 60]	$\Psi_k = 70^\circ$ [60 ; 77]	$\Psi_k = 85^\circ$ [77 ; 90]
C	20	20	20	20

Famille 6

	$\Psi_k = 30^\circ$ [25 ; 40]	$\Psi_k = 50^\circ$]40 ; 60]	$\Psi_k = 70^\circ$]60 ; 77]	$\Psi_k = 85^\circ$]77 ; 90]
C	12	12	12	12

3.3.4.2. Pst et du Plt lors des opérations de couplage

- si le test des aérogénérateurs a été réalisé et le rapport écrit selon la norme CEI 61400-21, les données sont :
 - coefficient de flicker lors des opérations de couplage « $k_f(\Psi_k)$ » pour 4 angles d'impédance du réseau (30, 50, 70, 85),
 - nombre maximum de séquences sur 10 min (N_{10}) et sur 120 min (N_{120}) pour chaque aérogénérateur sont connues pour les trois séquences prévues par la norme: couplage à vent minimal, couplage à vent nominal, basculement d'une machine sur l'autre. En l'absence de valeurs, on prendra :
 - couplage à vent minimal : $N_{10}=10$ et $N_{120}=120$,
 - couplage à vent nominal : $N_{10}=1$ et $N_{120}=12$,
 - basculement d'une machine sur l'autre ou changement de couplage : $N_{10}=10$ et $N_{120}=120$,
- si le producteur n'a pas fourni de fiche de test selon la norme CEI, le Plt lors des opérations de couplage est calculé :
 - selon la norme CEI 61400-21 avec des valeurs types de coefficients « $k_f(\Psi_k)$ » données pour les familles 3 et 4,
 - à partir des données constructives et de la description du fonctionnement des aérogénérateurs (appels de puissance active et réactive lors du déroulement des séquences et nombre de séquences par 10 mn et sur 120 mn) pour les autres familles. Ces informations sont détaillées par le producteur dans les Fiches de Collectes. Le Pst et le Plt sont évalués à partir de la description des événements des séquences suivantes :
 - couplage à vent minimal,
 - couplage et montée en charge à vent nominal,
 - basculement d'une machine sur l'autre ou changement de couplage (si le cas se présente).

Remarque : en l'absence de valeurs pour N_{10} et N_{120} , on prendra :

- couplage à vent minimal : $N_{10}=10$ et $N_{120}=120$,
- couplage à vent nominal : $N_{10}=1$ et $N_{120}=12$,
- basculement d'une machine sur l'autre ou changement de couplage : $N_{10}=10$ et $N_{120}=120$.

Valeurs types des coefficients « k_f »:

On donne les valeurs de coefficients types pour les familles 3 et 4 et 4 angles Ψ_k d'impédance du réseau (30, 50, 70, 85).

Familles 3

	$\Psi_k = 30^\circ$	$\Psi_k = 50^\circ$	$\Psi_k = 70^\circ$	$\Psi_k = 85^\circ$
couplage à vent minimal	0,75	1,5	1,5	2,7
couplage à vent nominal	1,95	2,25	2,4	2,4
transition entre machines	1,95	2,4	2,85	2,85

Familles 4

	$\Psi_k = 30^\circ$	$\Psi_k = 50^\circ$	$\Psi_k = 70^\circ$	$\Psi_k = 85^\circ$
couplage à vent minimal	0,23	0,23	0,21	0,18
couplage à vent nominal	0,27	0,35	0,42	0,44
transition entre machines	0,26	0,21	0,17	0,17

3.4. Détermination de la solution de raccordement

3.4.1. Variations rapides en fonctionnement établi - Étude du Pst et du Plt en fonctionnement établi

Le Pst en fonctionnement établi = le Plt en fonctionnement établi

3.4.1.1. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA non spécialisé

On calcule « Plt » la contribution individuelle en Plt de la ferme éolienne. On détermine « limite en Plt » à partir de la courbe f(P installée) de la limite individuelle en Plt admissible pour la ferme éolienne en vérifiant que les hypothèses du § c) « Seuils applicables » ne sont pas dépassées.

Les cas suivants peuvent alors se présenter :

- si « Plt » ≤ « limite en Plt » en tout point entre le jeu de barres du Poste Source et le Point de Livraison, il n'y a pas de contrainte. Le Point Commun de Couplage est donc défini au PdL ;
- si « Plt » > « limite en Plt » en un des points examinés ci-dessus, le raccordement n'est pas possible en l'état. On lève cette contrainte en trouvant un Point Commun de Couplage situé sur les ouvrages HTA en amont duquel le Plt est inférieur ou égal à « limite en Plt » en tout point :
 - en adaptant la partie de réseau HTA en contrainte ;
 - ailleurs sur le réseau HTA existant ;
 - par la création d'un départ dédié ;
 - par le raccordement sur un autre Poste Source ;
- si « Plt » > « limite en Plt » au niveau du jeu de barres de tous les Postes Sources de raccordement possibles, le raccordement n'est pas possible en HTA sur des ouvrages partagés avec des utilisateurs non perturbateurs en matière de variations rapides de tension. Pour répondre à la demande du producteur et lui proposer une Offre de Raccordement, on cherche à lever cette contrainte par :
 - une mutation du transformateur HTB/HTA ;
 - un raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé existant ou à créer.

3.4.1.2. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé pour des raisons de flicker

On calcule :

- le « Plt résultant au PdL » de chaque Installation située en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé en tenant compte aussi du flicker pouvant provenir de la HTB. Le transfert des perturbations du réseau HTB sur le réseau HTA est pris par défaut à 0,48 en Plt ;
- le « Plt résultant au JDB HTB du PS ».

Les cas suivants peuvent alors se présenter :

- si « Plt résultant au JDB HTB du PS » ≤ 0,25 et si au niveau de chaque Installation située en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé le « Plt résultant au PdL » est compatible avec les besoins des Installations en aval du PdL, il n'y a pas de contrainte. Le Point Commun de Couplage est défini au niveau des bornes amont du transformateur HTB/HTA spécialisé ;
- si le « Plt résultant au PdL » en un PdL situé en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé n'est pas compatible avec les besoins des Installations en aval du PdL, le raccordement n'est pas possible en l'état. Pour répondre à la demande du producteur et lui proposer une Offre de Raccordement, on cherche à lever cette contrainte par :
 - une mutation du transformateur HTB/HTA ;
 - un raccordement sur un autre transformateur HTB/HTA spécialisé existant ou à créer ;
- si « Plt résultant au JDB HTB du PS » > 0,25, le raccordement est autorisé en l'état sous réserve qu'un bilan global au JDB HTB du Poste Source montre qu'Enedis respecte ses engagements en terme de flicker.

Remarque : le seuil de 0,25 est un critère de déclenchement d'étude pour le « Plt résultant au JDB HTB du PS ».

3.4.2. Variations raides lors des opérations de couplage - Étude du Pst lors des opérations de couplage

Le Pst lors des opérations de couplage est différent du Plt lors des opérations de couplage, Il faut donc faire une étude sur le Pst et une étude sur le Plt.

3.4.2.1. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA non spécialisé

On calcule « Pst » la contribution individuelle en Pst de la ferme éolienne.

On détermine « limite en Pst » à partir de la courbe f(P installée) de la limite individuelle en Pst admissible pour la ferme éolienne.

Les cas suivants peuvent alors se présenter :

- si « Pst » ≤ « limite en Pst » au jeu de barres du Poste Source, au Point de Livraison et en tout point intermédiaire, il n'y a pas de contrainte. Le point commun de couplage est donc défini au PdL ;
- si « Pst » > « limite en Pst » en un des points examinés ci-dessus, le raccordement n'est pas possible en l'état. On lève cette contrainte :
 - en trouvant un point commun de couplage situé sur les ouvrages HTA en amont duquel le Pst est inférieur ou égal à « limite en Pst » en tout point :
 - en adaptant la partie de réseau HTA en contrainte ;
 - ailleurs sur le réseau HTA existant ;
 - par la création d'un départ dédié ;
 - par le raccordement sur un autre Poste Source ;

Et/ou

- en modifiant les caractéristiques du Site en recourant aux solutions suivantes dans l'ordre de priorité :
 - on détermine le nombre maximal « N₁₀ » de couplages et de basculements d'une génératrice à l'autre par période de 10 mn pour chaque éolienne qui permet à la contribution en Pst de la ferme d'être conforme à la limite tout en maintenant « N₁₀ » ≥ 1. Dans ce cas l'Offre de Raccordement n'est valable qu'à la condition du respect des « N₁₀ » ainsi déterminés ;
 - si la contrainte n'est pas encore levée, on détermine le nombre maximal « N₁₀ Site » de couplages et de basculements d'une génératrice à l'autre par période de 10 mn pour l'ensemble du Site qui permet à la contribution en Pst de la ferme d'être conforme à la limite tout en maintenant « N₁₀ Site » ≥ 1. Dans ce cas l'Offre de Raccordement n'est valable qu'à la condition de l'Installation par le producteur d'un système de gestion centralisée des couplages et basculements des aérogénérateurs de la ferme éolienne et du respect des « N₁₀ Site » ainsi déterminés ;
- si « Pst » > « limite en Pst » au niveau du jeu de barres de tous les Postes Sources de raccordement possibles, le raccordement n'est pas possible en HTA sur des ouvrages partagés avec des utilisateurs non perturbateurs en matière de variations rapides de tension. Pour répondre à la demande du producteur et lui proposer une Offre de Raccordement, on lève cette contrainte :
 - en modifiant les caractéristiques du Site (tel que défini au paragraphe précédent) ;
 - par une mutation du transformateur HTB/HTA ;
 - par un raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé existant ou à créer.

Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé pour des raisons de fluctuations rapides de tension

On calcule :

- le « Pst résultant au PdL » de chaque Installation située en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé en tenant compte aussi du flicker pouvant provenir de la HTB. Le transfert des perturbations du réseau HTB sur le réseau HTA est pris par défaut à 0,64 en Pst ;
- le « Pst résultant au JDB HTB du PS ».

Les cas suivants peuvent alors se présenter :

- si « Pst résultant au JDB HTB du PS » $\leq 0,35$ et si au niveau de chaque Installation située en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé le « Pst résultant au PdL » est compatible avec les besoins des Installations en aval du PdL, il n'y a pas de contrainte. Le Point Commun de Couplage est défini au niveau des bornes amont du transformateur HTB/HTA spécialisé ;
- si le « Pst résultant au PdL » en un PdL situé en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé n'est pas compatible avec les besoins des Installations en aval du PdL, le raccordement n'est pas possible en l'état. Pour répondre à la demande du producteur et lui proposer une Offre de Raccordement, on cherche à lever cette contrainte par :
 - une mutation du transformateur HTB/HTA ;
 - un raccordement sur un autre transformateur HTB/HTA spécialisé existant ou à créer ;
- si « Pst résultant au JDB HTB du PS » $> 0,35$, le raccordement est autorisé en l'état sous réserve qu'un bilan global au JDB HTB du Poste Source montre qu'Enedis respecte ses engagements en terme de flicker.

Remarque : le seuil de 0,35 est un critère de déclenchement d'étude pour le « Pst résultant au JDB HTB du PS ».

3.4.3. Variations rapides lors des opérations de couplage - Etude du Plt lors des opérations de couplage

3.4.3.1. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA non spécialisé

On calcule « Plt » la contribution individuelle en Plt de la ferme éolienne.

On détermine « limite en Plt » à partir de la courbe f(P installée) de la limite individuelle en Plt admissible pour la ferme éolienne.

Les cas suivants peuvent alors se présenter :

- si « Plt » \leq « limite en Plt » au jeu de barres du Poste Source, au Point de Livraison et en tout point intermédiaire, il n'y a pas de contrainte. Le Point Commun de Couplage est défini au PdL ;
- si « Plt » $>$ « limite en Plt » en un des points examinés ci-dessus, le raccordement n'est pas possible en l'état. On lève cette contrainte :
 - en trouvant un Point Commun de Couplage situé sur les ouvrages HTA en amont duquel le Plt est inférieur ou égal à « limite en Plt » en tout point :
 - en adaptant la partie de réseau HTA en contrainte ;
 - ailleurs sur le réseau HTA existant ;
 - par la création d'un départ dédié ;
 - par le raccordement sur un autre Poste Source ;

Et/ou

- en modifiant les caractéristiques du Site en recourant aux solutions suivantes dans l'ordre de priorité :
 - si l'étude en Pst lors des opérations de couplage n'a pas conduit à la nécessité d'installer un système de gestion centralisée (sinon passer directement point -2-), on détermine le nombre maximal « N_{120} » de couplages et de basculements d'une génératrice à l'autre par période de 120 mn pour chaque éolienne qui permet à la contribution en Plt de la ferme d'être conforme à la limite tout en maintenant « $N_{120} \geq N_{10}$ ». Dans ce cas l'Offre de Raccordement n'est valable qu'à la condition du respect des « N_{120} » ainsi déterminés ;
 - si la contrainte n'est pas encore levée, ou si l'étude en Pst lors des opérations de couplage a conduit à la nécessité d'installer un système de gestion centralisée on détermine le nombre maximal « N_{120} Site » de couplage et de basculement d'une génératrice à l'autre par période de 120 mn pour l'ensemble du Site qui permet à la contribution en Plt de la ferme d'être conforme à la limite tout en maintenant « N_{120} Site » $\geq N_{10}$ Site » et « N_{120} Site » \geq nombre d'aérogénérateurs de la ferme éolienne (pour que l'ensemble de la ferme puisse démarrer en 2 heures maximum). Dans ce cas l'Offre de Raccordement n'est valable qu'à la condition de l'Installation par le producteur d'un système de gestion centralisée des couplages et basculements des aérogénérateurs de la ferme éolienne et du respect des « N_{120} Site » ainsi déterminés ;
- si « Plt » $>$ « limite en Plt » au niveau du jeu de barres de tous les Postes Sources de raccordement possibles, le raccordement n'est pas possible en HTA sur des ouvrages partagés avec des utilisateurs non perturbateurs en matière de variations rapides de tension. Pour répondre à la demande du producteur et lui proposer une Offre de Raccordement, on lève cette contrainte :

- en modifiant les caractéristiques du Site (tel que défini au paragraphe précédent) ;
- par une mutation du transformateur HTB/HTA ;
- par un raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé existant ou à créer.

3.4.3.2. Si raccordement sur un transformateur HTB/HTA spécialisé pour des raisons de fluctuations rapides de tension

On calcule :

- le « Plt résultant au PdL » de chaque Installation située en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé en tenant compte aussi du flicker pouvant provenir de la HTB. Le transfert des perturbations du réseau HTB sur le réseau HTA est pris par défaut à 0,48 en Plt ;
- le « Plt résultant au JDB HTB du PS ».

Les cas suivants peuvent alors se présenter :

- si « Plt résultant au JDB HTB du PS » $\leq 0,25$ et si au niveau de chaque Installation située en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé le « Plt résultant au PdL » est compatible avec les besoins des Installations en aval du PdL, il n'y a pas de contrainte. Le point commun de couplage est défini au niveau des bornes amont du transformateur HTB/HTA spécialisé ;
- si le « Plt résultant au PdL » en un PdL situé en aval du transformateur HTB/HTA spécialisé n'est pas compatible avec les besoins des Installations en aval du PdL, le raccordement n'est pas possible en l'état. Pour répondre à la demande du producteur et lui proposer une Offre de Raccordement, on cherche à lever cette contrainte par :
 - une mutation du transformateur HTB/HTA ;
 - un raccordement sur un autre transformateur HTB/HTA spécialisé existant ou à créer ;
- si « Plt résultant au JDB HTB du PS » $> 0,25$, le raccordement est autorisé en l'état sous réserve qu'un bilan global au JDB HTB du Poste Source montre qu'Enedis respecte ses engagements en terme de flicker.

Remarque : le seuil de 0,25 est un critère de déclenchement d'étude pour le « Plt résultant au JDB HTB du PS ».