


## Procédure de raccordement client individuel Basse Tension - puissance inférieure ou égale à 36 kVA

Référence : fiche n° 8


Voir procédure ERDF-PRO-RAC\_21E publiée sur le site [www.erdf.fr](http://www.erdf.fr)

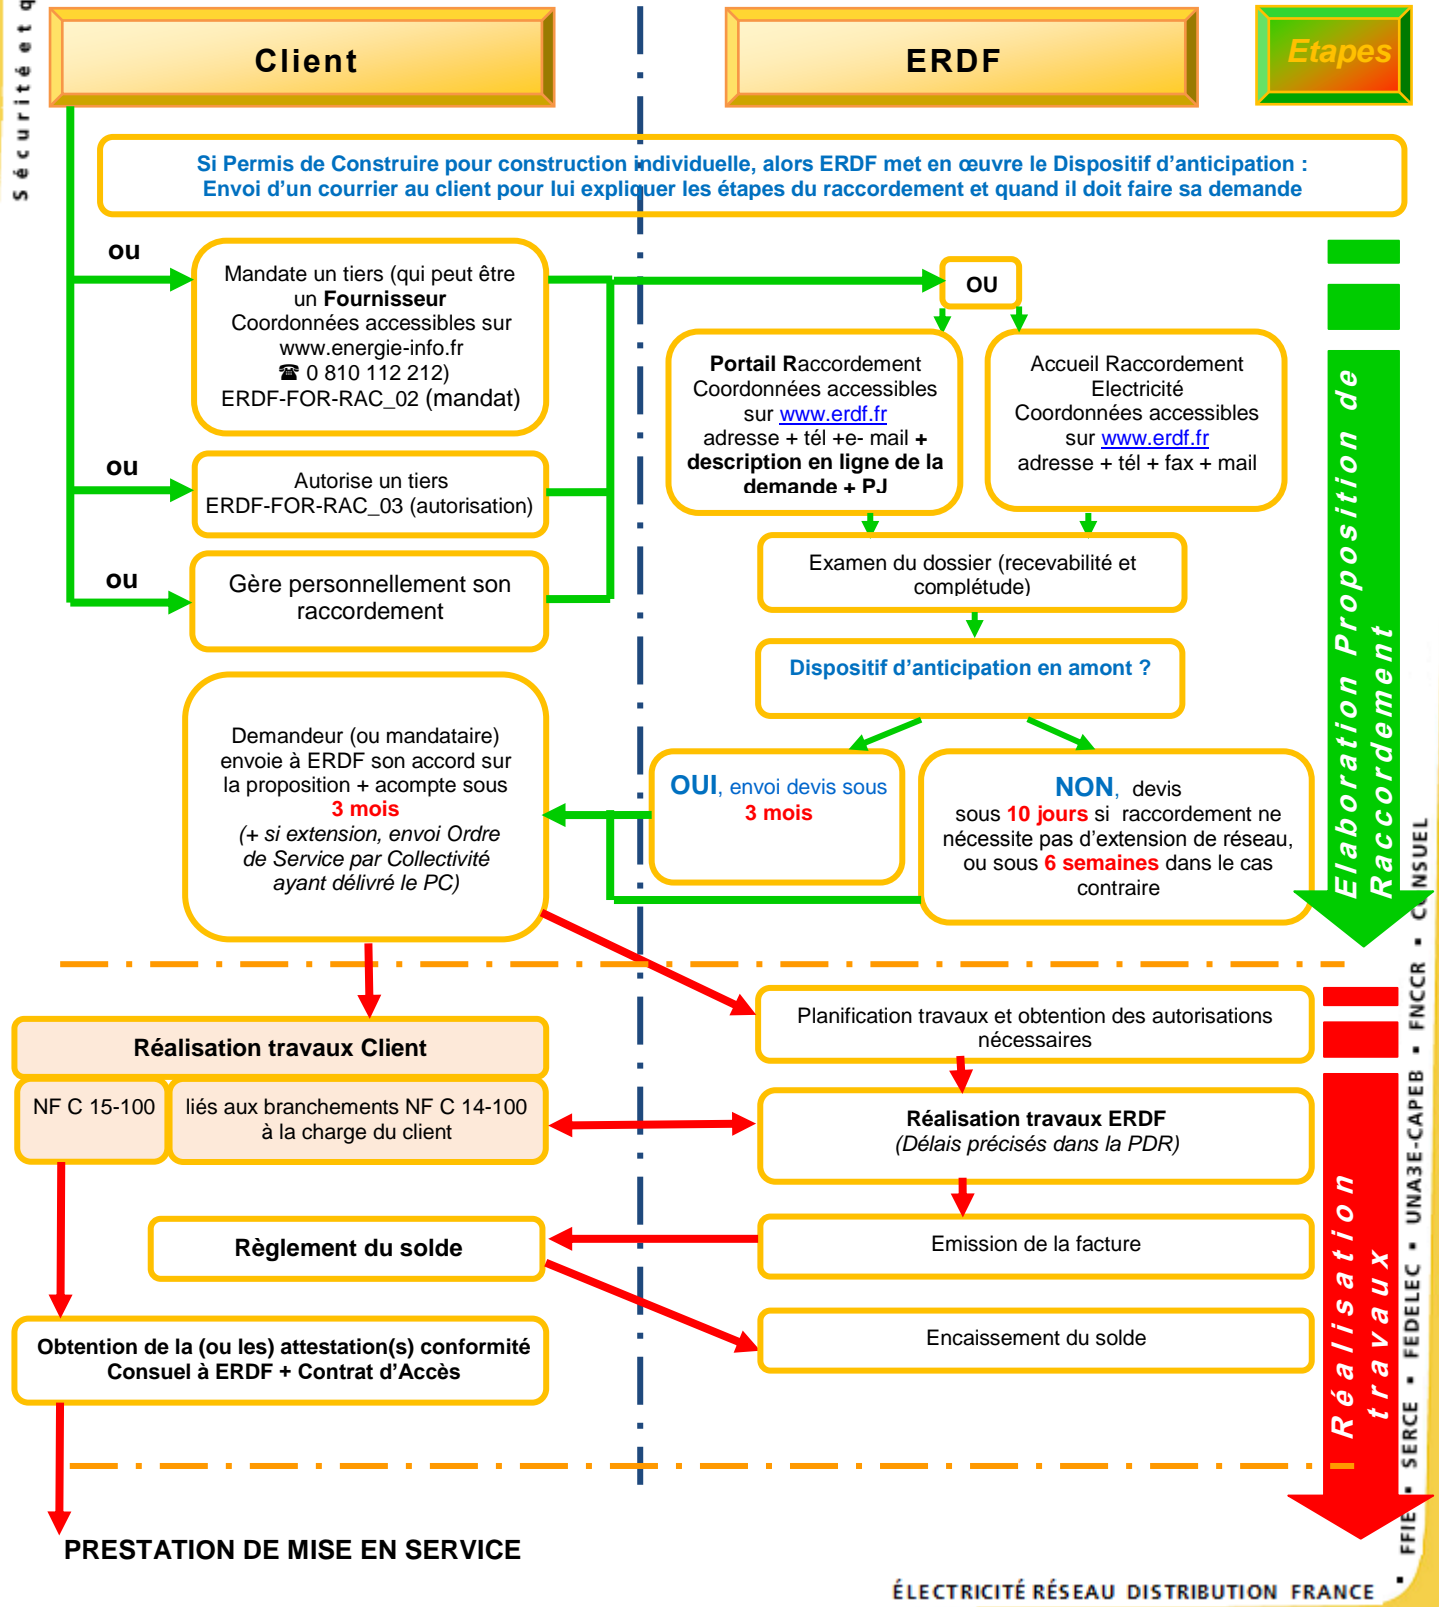

## Prestation de mise en service Client individuel Basse Tension inférieure ou égale à 36 kVA

Référence : fiche n° 8

Voir prestations F100 dans les catalogues de prestations PART-ERDF-NOI-CF\_15E ; ENT-ERDF-NOI-CF\_16E ; COLL-ERDF-NOI-CF\_17E publiés sur le site [www.erdf.fr](http://www.erdf.fr)

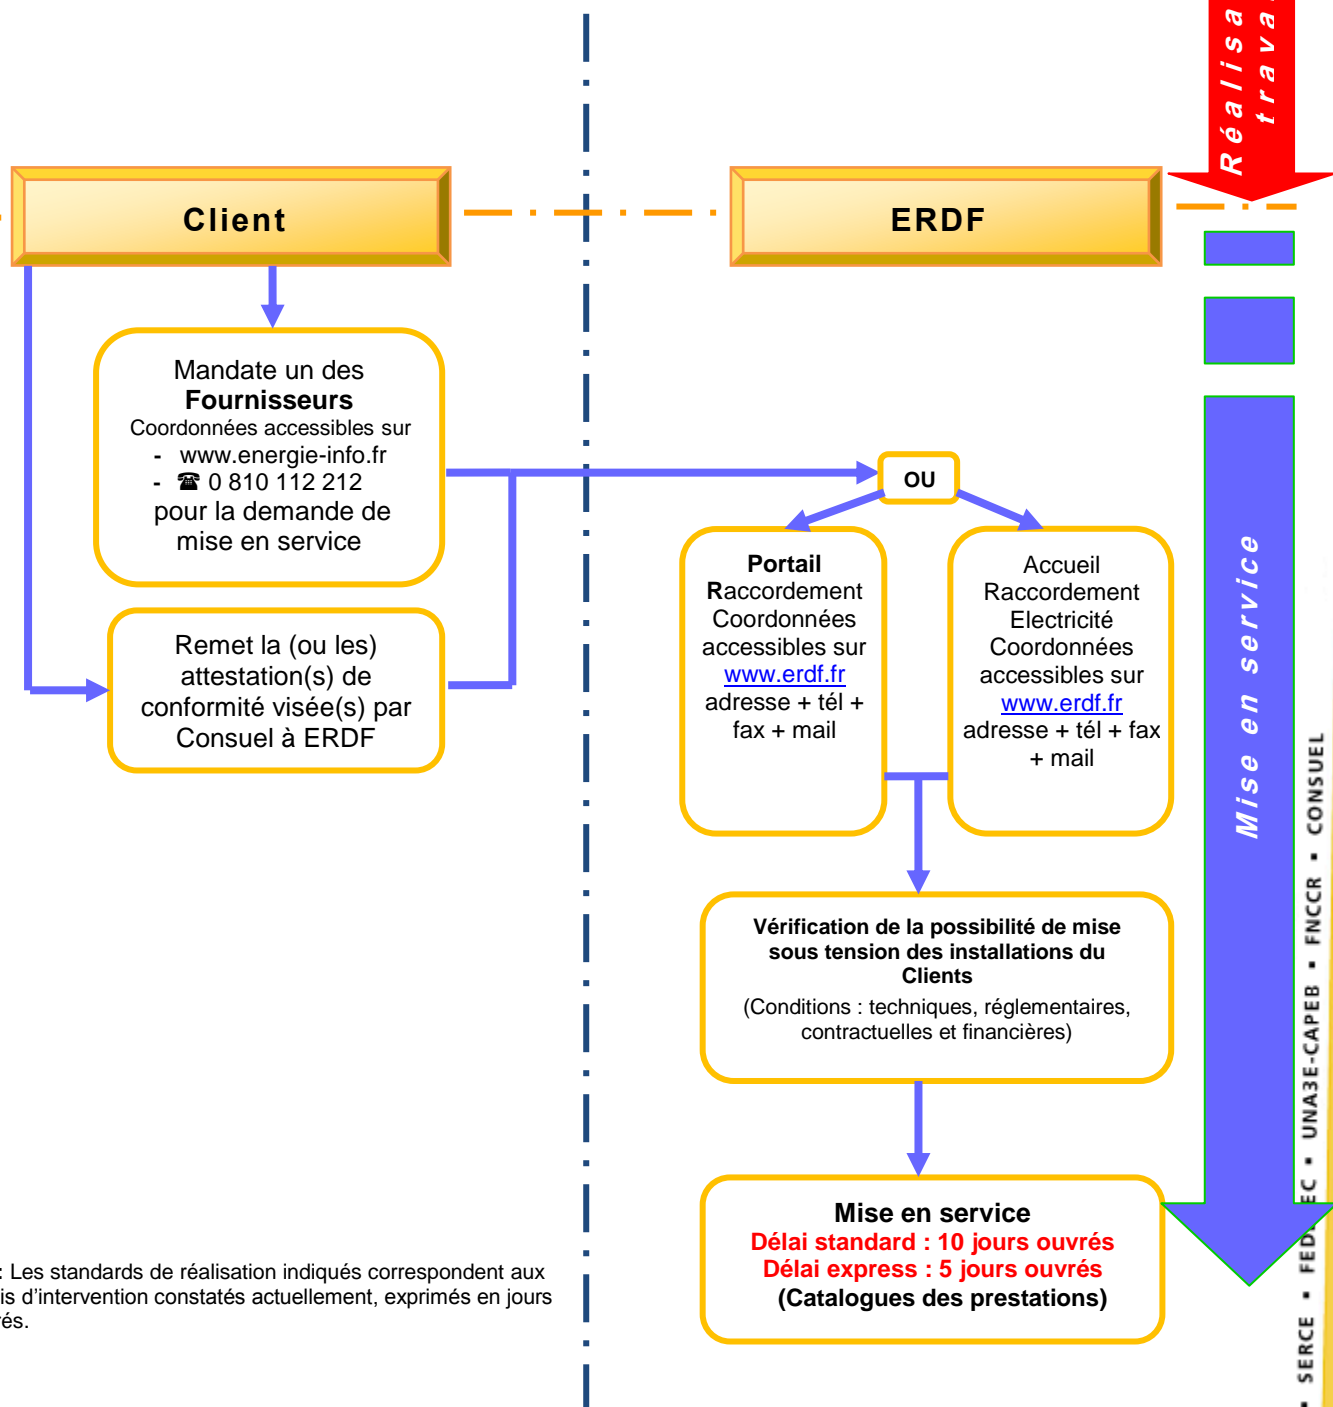

Réalisation travaux

Mise en service

FIN DE LA PROCEDURE DE TRAITEMENT DE DEMANDE DE RACCORDEMENT